




REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA CHIETI



ORTONA- SAN VITO CHIETINO-ROCCA SAN GIOVANNI-FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO-CASALBORDINO-VASTO

REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.

CUP D91B1300049002

CIG 63262781C2



PROGETTO ESECUTIVO

COD.	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
H.1.a	RELAZIONE DI CALCOLO PLINTI PALI DI ILLUMINAZIONE		APRILE 2017

PROGETTISTI INCARICATI:

Arch. BANDINI PAOLO (Mandatario)
 Ing. FARINA LUIGI
 Ing. PIETROMARTIRE LORENZO
 Geol. CAVALLUCCI SILVIO
 Ing. TUCCI ALESSANDRO-GEINA SRL
 Geom. D'AMBROSIO ORAZIO
 Arch. ZAVARELLA ANTONIO
 Ing. GALANO ALESSANDRO

IMPRESE CONCORRENTI:

CO.GE.PRI. SRL (Mandataria)
 DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
 TENAGLIA SRL
 STRADE E AMBIENTE SRL
 EUROIMPIANTI SRL

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini



Software e Servizi
per l'Ingegneria s.r.l.

PRO_SAP

PROfessional **S**tructural **A**nalysis **P**rogram

Relazione di calcolo strutturale impostata e redatta secondo le modalità previste nel D.M. 14 Gennaio 2008 cap. 10 “Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo”.

2S.I. Software e Servizi per l'Ingegneria S.r.l.
Via Garibaldi, 90
44121 Ferrara FE (Italy)

Tel. +39 0532 200091
Fax +39 0532 200086


www.2si.it
info@2si.it

D.M. 14/01/08 cap. 10.2 Affidabilità dei codici utilizzati
<http://www.2si.it/software/Affidabilità.htm>

CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI	5
LEGENDA TABELLA DATI MATERIALI.....	5
MODELLAZIONE DELLE SEZIONI	11
LEGENDA TABELLA DATI SEZIONI	11
MODELLAZIONE STRUTTURA: NODI	13
LEGENDA TABELLA DATI NODI	13
TABELLA DATI NODI.....	13
MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE.....	15
TABELLA DATI TRAVI.....	15
MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI SHELL	17
LEGENDA TABELLA DATI SHELL	17
MODELLAZIONE DELLE AZIONI	20
LEGENDA TABELLA DATI AZIONI	20
SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO	22
LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO	22
DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI.....	23
LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO	23
AZIONE SISMICA	25
VALUTAZIONE DELL' AZIONE SISMICA.....	25
Parametri della struttura	25
RISULTATI ANALISI SISMICHE	26
LEGENDA TABELLA ANALISI SISMICHE.....	26
RISULTATI OPERE DI FONDAZIONE	29
LEGENDA RISULTATI OPERE DI FONDAZIONE.....	29
VERIFICHE ELEMENTI PARETE E GUSCIO IN C.A.	34
LEGENDA TABELLA VERIFICHE ELEMENTI PARETE E GUSCIO IN C.A.	34
PROGETTAZIONE DELLE FONDAZIONI	35
STATI LIMITE D' ESERCIZIO	40
LEGENDA TABELLA STATI LIMITE D' ESERCIZIO.....	40

INTESTAZIONE E CONTENUTI DELLA RELAZIONE

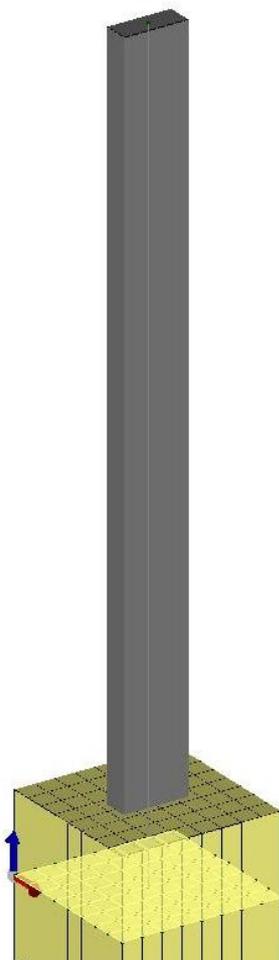Progetto



Contenuti della relazione:

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

- *Origine e Caratteristiche dei Codici di Calcolo*
- *Affidabilità dei codici utilizzati*
- *Validazione dei codici*
- *Tipo di analisi svolta*
- *Modalità di presentazione dei risultati*
- *Informazioni generali sull'elaborazione*
- *Giudizio motivato di accettabilità dei risultati*

STAMPA DEI DATI DI INGRESSO

- *Normative prese a riferimento*
- *Criteri adottati per le misure di sicurezza*
- *Criteri seguiti nella schematizzazione della struttura, dei vincoli e delle sconessioni*
- *Interazione tra terreno e struttura*
- *Legami costitutivi adottati per la modellazione dei materiali e dei terreni*
- *Schematizzazione delle azioni, condizioni e combinazioni di carico*
- *Metodologie numeriche utilizzate per l'analisi strutturale*
- *Metodologie numeriche utilizzate per la progettazione e la verifica degli elementi strutturali*

STAMPA DEI RISULTATI

Il Progettista:

CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI

LEGENDA TABELLA DATI MATERIALI

Il programma consente l'uso di materiali diversi. Sono previsti i seguenti tipi di materiale:

1	materiale tipo cemento armato
2	materiale tipo acciaio
3	materiale tipo muratura
4	materiale tipo legno
5	materiale tipo generico

I materiali utilizzati nella modellazione sono individuati da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni materiale vengono riportati in tabella i seguenti dati:

<i>Young</i>	modulo di elasticità normale
<i>Poisson</i>	coefficiente di contrazione trasversale
<i>G</i>	modulo di elasticità tangenziale
<i>Gamma</i>	peso specifico
<i>Alfa</i>	coefficiente di dilatazione termica

I dati soprariportati vengono utilizzati per la modellazione dello schema statico e per la determinazione dei carichi inerziali e termici. In relazione al tipo di materiale vengono riportati inoltre:

1	cemento armato	Rck Fctm	resistenza caratteristica cubica resistenza media a trazione semplice
2	acciaio	Ft Fy Fd Fdt Sadm Sadmt	tensione di rottura a trazione tensione di snervamento resistenza di calcolo resistenza di calcolo per spess. t>40 mm tensione ammissibile tensione ammissibile per spess. t>40 mm
3	muratura	Resist. Fk Resist. Fvko	resistenza caratteristica a compressione resistenza caratteristica a taglio
4	legno	Resist. fc0k Resist. ft0k Resist. fmk Resist. fvk Modulo E0,05 Lamellare	Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per compressione Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per trazione Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per flessione Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per taglio Modulo elastico parallelo caratteristico lamellare o massiccio

Vengono inoltre riportate le tabelle contenenti il riassunto delle informazioni assegnate nei criteri di progetto in uso.

Con riferimento al **Documento di Affidabilità** "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST" - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Modellazione di strutture in c.a.

Test N°	Titolo
41	GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER TRAVI IN C.A.
42	GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER PILASTRI IN C.A.
43	VERIFICA ALLE TA DI STRUTTURE IN C.A.
44	VERIFICA AGLI SLU DI STRUTTURE IN C.A.
45	VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI PIASTRE IN C.A.
46	VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI TRAVI IN C.A.
47	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 9/1/96
48	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 14/1/2008
49	VERIFICA ALLO SLE (TENSIONI E FESSURAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
50	VERIFICA ALLO SLE (DEFORMAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
51	FATTORE DI STRUTTURA
52	SOVRARESISTENZE
53	DETTAGLI COSTRUTTIVI C.A.: LIMITI D'ARMATURA PILASTRI E NODI TRAVE-PILASTRO
54	PARETI IN C.A. SNELLE IN ZONA SISMICA
80	ANALISI PUSHOVER DI UN EDIFICIO IN C.A.
120	PROGETTO E VERIFICA DI TRAVI PREM

Modellazione di strutture in acciaio

Test N°	Titolo
55	VERIFICA DI STABILITA' DI ASTE COMPRESSE IN ACCIAIO – METODO OMEGA
56	LUCE LIBERA DI TRAVI E ASTE IN ACCIAIO
57	LUCE LIBERA DI COLONNE IN ACCIAIO
58	SVERGOLAMENTO DI TRAVI IN ACCIAIO
59	FATTORE DI STRUTTURA
60	ACCIAIO D.M.2008
61	ACCIAIO EC3
62	GERARCHIA RESISTENZE STRUTTURE IN ACCIAIO
63	STABILITA' DI ASTE COMPOSTE IN ACCIAIO
73	COLLEGAMENTI IN ACCIAIO: NODO TRAVE COLONNA FLANGIATO CON PRESENZA IRRIGIDIMENTI TRASVERSALI
74	COLLEGAMENTI IN ACCIAIO: NODO TRAVE COLONNA FLANGIATO CON PRESENZA DI UN PIATTO DI RINFORZO SALDATO ALL'ANIMA DELLA COLONNA
75	COLLEGAMENTI IN ACCIAIO: NODO TRAVE COLONNA FLANGIATO CON PRESENZA DI DUE PIATTI DI RINFORZO SALDATI ALL'ANIMA DELLA COLONNA
76	COLLEGAMENTI IN ACCIAIO: NODO TRAVE COLONNA FLANGIATO A DUE VIE SU ALI COLONNA
77	COLLEGAMENTI IN ACCIAIO: NODO TRAVE COLONNA FLANGIATO A UNA VIA CON DUE COMBINAZIONI DI CARICO
78	COLLEGAMENTI IN ACCIAIO: NODO TRAVE COLONNA FLANGIATO SU ANIMA SENZA RINFORZI A QUATTRO FILE DI BULLONI DI CUI UNA SU PIASTRA INFERIORE E UNA SU PIASTRA SUPERIORE
79	VERIFICA DELLA PIASTRA NODO TRAVE COLONNA
85	TELAIO ACCIAIO: CONTROVENTI CONCENTRICI

Modellazione di strutture in muratura

Test N°	Titolo
81	ANALISI PUSHOVER DI UNA STRUTTURA IN MURATURA
84	ANALISI ELASTO PLASTICA INCREMENTALE, PARETE IN MURATURA

86	VERIFICA NON SISMICA DELLE MURATURE (D.M. 87 TA)
87	VERIFICA NON SISMICA DELLE MURATURE (D.M. 2005 SL)
88	FATTORE DI STRUTTURA

Modellazione di strutture in legno

Test N°	Titolo
17	SOLAIO: MISTO LEGNO-CALCESTRUZZO
89	VERIFICA ALLO SLU DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5
90	VERIFICA ALLO SLE DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5
91	FATTORE DI STRUTTURA
92	VERIFICHE EC5
93	SNELLEZZE EC5
94	VERIFICA AL FUOCO DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5
117	PROGETTO E VERIFICA DI GUSCI IN MATERIALE XLAM
118	PROGETTO E VERIFICA DI PARETI IN MATERIALE XLAM E RELATIVI COLLEGAMENTI
119	PROGETTO E VERIFICA DI SOLAI IN MATERIALE XLAM

Id	Tipo / Note		Young	Poisson	G	Gamma	Alfa
		daN/cm2	daN/cm2		daN/cm2	daN/cm3	
5	Calcestruzzo Classe C35/45		3.460e+05	0.20	1.442e+05	2.50e-03	1.00e-05
	Rck	450.0					
	fctm	33.5					
54	Alluminio		7.000e+05	0.34	2.600e+05	2.69e-03	0.0

Pareti c.a.	1/7/..	2/8/..	3/9/..	4/10/..	5/11/..	6/12/..
Generalità						
Progetto armatura	Composto con parete sismica					
Armatura						
Inclinazione Av [gradi]	90.00					
Angolo Av-Ao [gradi]	90.00					
Minima tesa	0.25					
Massima tesa	4.00					
Maglia unica centrale	No					
Unico strato verticale	No					
Unico strato orizzontale	No					
Copriferro [cm]	2.00					
Maglia V						
diametro	10					
passo	25					
diametro aggiuntivi	12					
Maglia O						
diametro	8					
passo	25					
diametro aggiuntivi	8					
Stati limite ultimi						
Tensione fy [daN/cm2]	4500.00					
Tipo acciaio	tipo C					
Coefficiente gamma s	1.15					
Coefficiente gamma c	1.50					
Fattore di confidenza FC	0.0					
Verifiche con N costante	Si					
Tensioni ammissibili						
Tensione amm. cls [daN/cm2]	97.50					
Tensione amm. acciaio [daN/cm2]	2600.00					
Rapporto omogeneizzazione N	15.00					
Massimo rapporto area compressa/tesa	1.00					

Pareti c.a.	1/7/..	2/8/..	3/9/..	4/10/..	5/11/..	6/12/..
Parete sismica						
Fattore amplificazione taglio V	1.50					
Hcrit. par. 7.4.4.5.1 [cm]	0.0					
Hcrit. par. 7.4.6.1.4 [cm]	0.0					
Usa diagramma di fig. 7.4.2	Si					
Vincolo lati	nessun lato					
Verifica come fascia	No					
Diametro di estremità	0					
Zona confinata						
Minima tesa	1.00					
Massima tesa	4.00					
Distanza barre [cm]	2.00					
Interferro	2					
Armatura inclinata						
Area barre [cm2]	0.0					
Angolo orizzontale [gradi]	0.0					
Distanza di base [cm]	0.0					
Resistenza al fuoco						
3- intradosso	No					
3+ estradosso	No					
Tempo di esposizione R	15					

Gusci c.a.	1/7/..	2/8/..	3/9/..	4/10/..	5/11/..	6/12/..
Armatura						
Inclinazione Ax [gradi]	0.0					
Angolo Ax-Ay [gradi]	90.00					
Minima tesa	0.10					
Massima tesa	0.78					
Maglia unica centrale	Si					
Copriferro [cm]	2.00					
Maglia x						
diametro	14					
passo	25					
diametro aggiuntivi	14					
Maglia y						
diametro	14					
passo	25					
diametro aggiuntivi	14					
Stati limite ultimi						
Tensione fy [daN/cm2]	4500.00					
Tipo acciaio	tipo C					
Coefficiente gamma s	1.15					
Coefficiente gamma c	1.50					
Fattore di confidenza FC	0.0					
Verifiche con N costante	Si					
Applica SLU da DIN	No					
Tensioni ammissibili						
Tensione amm. cls [daN/cm2]	97.50					
Tensione amm. acciaio [daN/cm2]	2600.00					
Rapporto omogeneizzazione N	15.00					
Massimo rapporto area compressa/tesa	1.00					
Resistenza al fuoco						
3- intradosso	No					
3+ estradosso	No					
Tempo di esposizione R	15					

Travi c.a.	1/7/..	2/8/..	3/9/..	4/10/..	5/11/..	6/12/..
Generalità						
Progetta a filo	No					
Af inf: da $q \cdot L \cdot L /$	0.0					
Armatura						
Minima tesa	0.31					
Minima compressa	0.31					
Massima tesa	0.78					
Da sezione	Si					
Usa armatura teorica	No					

Travi c.a.	1/7/..	2/8/..	3/9/..	4/10/..	5/11/..	6/12/..
Stati limite ultimi						
Tensione fy [daN/cm2]	4500.00					
Tensione fy staffe [daN/cm2]	4500.00					
Tipo acciaio	tipo C					
Coefficiente gamma s	1.15					
Coefficiente gamma c	1.50					
Fattore di confidenza FC	0.0					
Verifiche con N costante	Si					
Fattore di ridistribuzione	0.0					
Modello per il confinamento						
Relazione tensio-deformativa	Mander					
Incrudimento acciaio	5.000e-03					
Fattore lambda	1.00					
epsilon max,s	4.000e-02					
epsilon cu2	4.500e-03					
epsilon c2	0.0					
epsilon cy	0.0					
Tensioni ammissibili						
Tensione amm. cls [daN/cm2]	97.50					
Tensione amm. acciaio [daN/cm2]	2600.00					
Rapporto omogeneizzazione N	15.00					
Massimo rapporto area compressa/tesa	1.00					
Staffe						
Diametro staffe	0.0					
Passo minimo [cm]	4.00					
Passo massimo [cm]	30.00					
Passo raffittito [cm]	15.00					
Lunghezza zona raffittita [cm]	50.00					
Ctg(Teta) Max	2.50					
Percentuale sagomati	0.0					
Luce di taglio per GR [cm]	1.00					
Adotta scorrimento medio	No					
Torsione non essenziale inclusa	Si					

Pilastri c.a.	1/7/..	2/8/..	3/9/..	4/10/..	5/11/..	6/12/..
Generalità						
Progetto armatura	Privilegia lati					
Progetta a filo	No					
Effetti del 2 ordine	Si					
Beta per 2-2	1.00					
Beta per 3-3	1.00					
Armatura						
Massima tesa	4.00					
Minima tesa	1.00					
Stati limite ultimi						
Tensione fy [daN/cm2]	4500.00					
Tensione fy staffe [daN/cm2]	4500.00					
Tipo acciaio	tipo C					
Coefficiente gamma s	1.15					
Coefficiente gamma c	1.50					
Fattore di confidenza FC	0.0					
Verifiche con N costante	Si					
Modello per il confinamento						
Relazione tensio-deformativa	Mander					
Incrudimento acciaio	5.000e-03					
Fattore lambda	1.00					
epsilon max,s	4.000e-02					
epsilon cu2	4.500e-03					
epsilon c2	0.0					
epsilon cy	0.0					
Tensioni ammissibili						
Tensione amm. cls [daN/cm2]	97.50					
Tensione amm. acciaio [daN/cm2]	2600.00					
Rapporto omogeneizzazione N	15.00					
Staffe						
Diametro staffe	0.0					
Passo minimo [cm]	5.00					

Pilastri c.a.	1/7/..	2/8/..	3/9/..	4/10/..	5/11/..	6/12/..
Passo massimo [cm]	25.00					
Passo raffittito [cm]	15.00					
Lunghezza zona raffittita [cm]	45.00					
Ctg(Teta) Max	2.50					
Luce di taglio per GR [cm]	1.00					
Massimizza gerarchia	Si					

Solai e pannelli	1/7/..	2/8/..	3/9/..	4/10/..	5/11/..	6/12/..
Generalità						
Usa tensioni ammissibili	No					
Af inf: da traliccio	Si					
Consenti armatura a taglio	No					
Incrementa armatura longitudinale per taglio	Si					
Af inf: da $q \cdot L \cdot L /$	20.00					
Incremento fascia piena [cm]	5.00					
Armatura						
Minima tesa	0.15					
Massima tesa	3.00					
Minima compressa	0.0					
Af/h [cm]	7.000e-02					
Stati limite ultimi						
Tensione f_y [daN/cm ²]	4500.00					
Tipo acciaio	tipo C					
Coefficiente gamma s	1.15					
Coefficiente gamma c	1.50					
Fattore di redistribuzione	0.0					
Tensioni ammissibili						
Tensione amm. cls [daN/cm ²]	85.00					
Tensione amm. acciaio [daN/cm ²]	2600.00					
Rapporto omogeneizzazione N	15.00					
Massimo rapporto area compressa/tesa	1.00					
Verifica freccia						
Infinita	250.00					
Istantanea	500.00					
Fattore viscosità	3.00					
Usa J non fessurato	No					
Elementi non strutturali						
Tamponatura antiespulsione	No					
Tamponatura con armatura	No					
Fattore di struttura	2.00					
Coefficiente gamma m	0.0					
Periodo T_a	0.0					
Altezza pannello	0.0					

MODELLAZIONE DELLE SEZIONI

LEGENDA TABELLA DATI SEZIONI



















Il programma consente l'uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione:

- 1 sezione di tipo generico
- 2 profilati semplici
- 3 profilati accoppiati e speciali

Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni sezione vengono riportati in tabella i seguenti dati:

Area	area della sezione
A V2	area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2)
A V3	area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3)
Jt	fattore torsionale di rigidezza
J2-2	momento d'inerzia della sezione riferito all'asse 2
J3-3	momento d'inerzia della sezione riferito all'asse 3
W2-2	modulo di resistenza della sezione riferito all'asse 2
W3-3	modulo di resistenza della sezione riferito all'asse 3
Wp2-2	modulo di resistenza plastico della sezione riferito all'asse 2
Wp3-3	modulo di resistenza plastico della sezione riferito all'asse 3

I dati sopra riportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione delle rigidezze degli elementi strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la deformabilità per taglio V2 (e/o V3) è trascurata. La valutazione delle caratteristiche inerziali delle sezioni è condotta nel riferimento 2-3 dell'elemento.

 rettangolare	 a T	 a T rovescia	 a T di colmo	 a L	 a L specchiata
 a L specchiata rovescia	 a L rovescia	 a L di colmo	 a doppio T	 a quattro specchiata	 a quattro
 a U	 a C	 a croce	 circolare	 rettangolare cava	 circolare cava

Per quanto concerne i profilati semplici ed accoppiati l'asse 2 del riferimento coincide con l'asse x riportato nei più diffusi profilati.

Per quanto concerne le sezioni di tipo generico (tipo 1.):
 i valori dimensionali con prefisso B sono riferiti all'asse 2
 i valori dimensionali con prefisso H sono riferiti all'asse 3

Con riferimento al **Documento di Affidabilità** "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST" - versione Settembre 2014, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Test N°	Titolo
1	CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E INERZIALI
45	VERIFICA AGLI SLU DI STRUTTURE IN C.A.
48	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 9/1/96
49	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 14/1/2008
50	VERIFICA ALLO SLE (TENSIONI E FESSURAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
51	VERIFICA ALLO SLE (DEFORMAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
104	ANALISI DI RESISTENZA AL FUOCO

Id	Tipo	Area	A V2	A V3	Jt	J 2-2	J 3-3	W 2-2	W 3-3	Wp 2-2	Wp 3-3
		cm2	cm2	cm2	cm4	cm4	cm4	cm3	cm3	cm3	cm3
1	Sezione palo	160.00	133.33	133.33	2553.17	5333.33	853.33	533.33	213.33	800.00	320.00


MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE

TABELLA DATI TRAVI

Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi.

Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale.

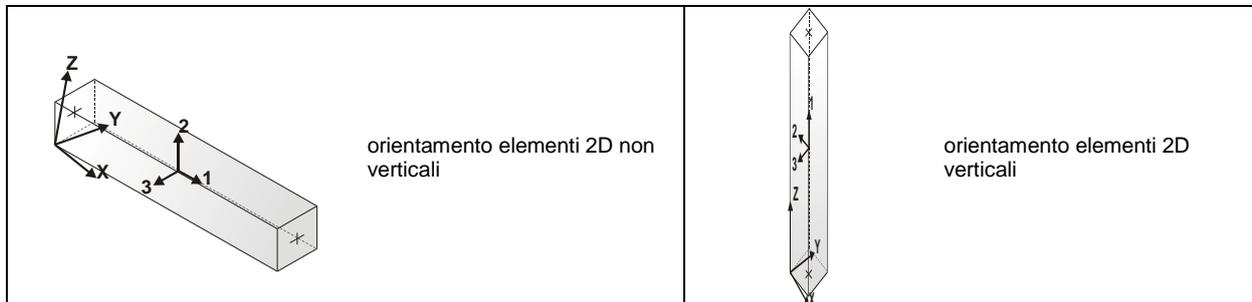Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione.



In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella:

Elem.	numero dell'elemento
Note	codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta compressa,
Nodo I (J)	numero del nodo iniziale (finale)
Mat.	codice del materiale assegnato all'elemento
Sez.	codice della sezione assegnata all'elemento
Rotaz.	valore della rotazione dell'elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui l'orientamento di default non sia adottabile; l'orientamento di default prevede per gli elementi non verticali l'asse 2 contenuto nel piano verticale e l'asse 3 orizzontale, per gli elementi verticali l'asse 2 diretto secondo X negativo e l'asse 3 diretto secondo Y negativo
Svincolo I (J)	codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si riferiscono al nodo iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna non è attiva)
Wink V	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su suolo elastico
Wink O	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico orizzontale

Con riferimento al **Documento di Affidabilità** "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST" - versione Settembre 2014, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Test N°	Titolo
2	TRAVI A UNA CAMPATA
3	TRAVE A PIU' CAMPATE
4	TRAVE A UNA CAMPATA SU TERRENO ALLA WINKLER
5	TRAVI SU TERRENO ALLA WINKLER CON CARICO TRASVERSALE
6	TELAI PIANI CON CERNIERE ALLA BASE
7	TELAI PIANI CON INCASTRI ALLA BASE
11	STRUTTURE SOGGETTE A VARIAZIONI TERMICHE
12	STRUTTURE SU TERRENO ALLA WINKLER SOTTOPOSTE A CARICHI DISTRIBUITI TRIANGOLARI
21	DRILLING
24	TENSIONI E ROTAZIONI RISPETTO ALLA CORDA DI ELEMENTI TRAVE
27	FRECCIA DI ELEMENTI TRAVE
42	GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER TRAVI IN C.A.
43	GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER PILASTRI IN C.A.
44	VERIFICA ALLE TA DI STRUTTURE IN C.A.
45	VERIFICA AGLI SLU DI STRUTTURE IN C.A.
47	VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI TRAVI IN C.A.
48	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 9/1/96
49	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 14/1/2008
50	VERIFICA ALLO SLE (TENSIONI E FESSURAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
51	VERIFICA ALLO SLE (DEFORMAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
52	FATTORE DI STRUTTURA
53	SOVRARESISTENZE
54	DETTAGLI COSTRUTTIVI C.A.: LIMITI D'ARMATURA PILASTRI E NODI TRAVE-PILASTRO
56	VERIFICA DI STABILITA' DI ASTE COMPRESSE IN ACCIAIO – METODO OMEGA
57	LUCE LIBERA DI TRAVI E ASTE IN ACCIAIO
58	LUCE LIBERA DI COLONNE IN ACCIAIO
59	SVERGOLAMENTO DI TRAVI IN ACCIAIO
64	STABILITA' DI ASTE COMPOSTE IN ACCIAIO
73	VALUTAZIONE EFFETTO P- δ SU PILASTRATA
74	VALUTAZIONE EFFETTO P- δ SU TELAIO 3D
85	ANALISI PUSHOVER DI UN EDIFICIO IN C.A.
87	ANALISI ELASTO PLASTICA INCREMENTALE
88	ANALISI ELASTO PLASTICA INCREMENTALE
98	VERIFICA ALLO SLU DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5
99	VERIFICA ALLO SLE DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5
102	SNELLEZZE EC5
130	PROGETTO E VERIFICA DI TRAVI PREM

Elem.	Note	Nodo I	Nodo J	Mat.	Sez.	Rotaz.	Svincolo I	Svincolo J	Wink V	Wink O
1	Pilas.	5	82	54	1	gradi			daN/cm3	daN/cm3

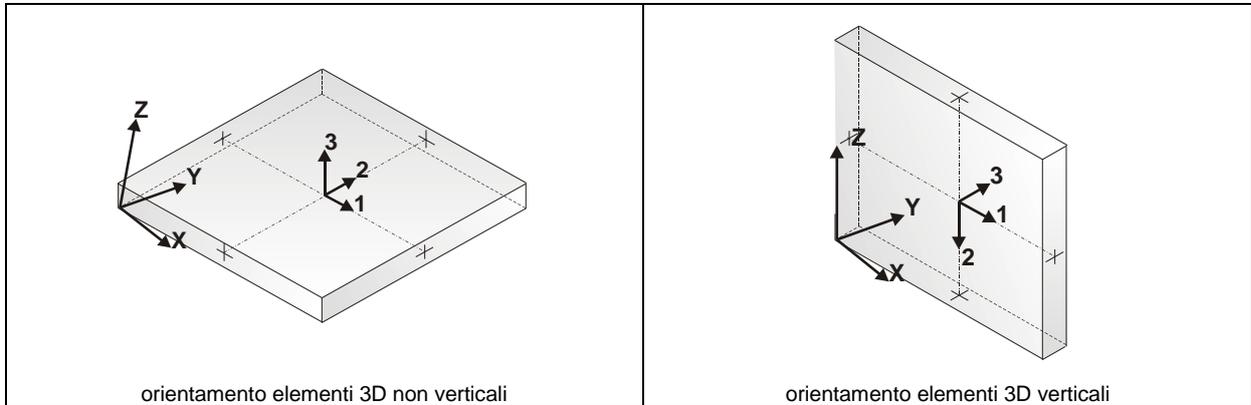
MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI SHELL

LEGENDA TABELLA DATI SHELL

Il programma utilizza per la modellazione elementi a tre o quattro nodi denominati in generale shell.

Ogni elemento shell è individuato dai nodi I, J, K, L (L=I per gli elementi a tre nodi).

Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione.



In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella:

Elem.	numero dell'elemento
Note	codice di comportamento: <i>Guscio</i> (elemento guscio in elevazione non verticale) <i>Guscio fond.</i> (elemento guscio su suolo elastico) <i>Setto</i> (elemento guscio in elevazione verticale) <i>Membrana</i> (elemento guscio con comportamento membranale)
Nodo I (J, K, L)	numero del nodo I (J, K, L)
Mat.	codice del materiale assegnato all'elemento
Spessore	spessore dell'elemento (costante)
Wink V	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico verticale
Wink O	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico orizzontale

Con riferimento al **Documento di Affidabilità** "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST" - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Test N°	Titolo
8	MENSOLE CON ELEMENTI PLATE E MATERIALE ORTOTROPO
10	PIASTRA CON ELEMENTI PLATE E MATERIALE ORTOTROPO
21	DRILLING
25	TENSIONI DI ELEMENTI PLATE
31	REALIZZAZIONE DI MESH PIANA SU GEOMETRIA CON PUNTI FISSI IMPORTATA DA FILE .DXF
32	REALIZZAZIONE DI MESH PIANA SU GEOMETRIA CON SEGMENTI E FORI INTERNI IMPORTATA DA FILE .DXF
33	REALIZZAZIONE DI MESH PIANE SU GEOMETRIE COSTRUITE IN PRO_SAP
34	ANALISI DI BUCKLING DI PIASTRA ISOTROPA
35	ANALISI DI BUCKLING DI UN CILINDRO COMPRESSO INCASTRATO ALLA BASE
36	ANALISI DI PARETI FORATE
37	BIMETALLIC STRIP (NAFEMS EXERCISE 6)
38	ANALISI ELASTICA DI PIASTRA CON INTAGLIO CIRCOLARE (FLAT BAR WITH EDGE NOTCHES-NAFEMS EXERCISE 9)
39	PLATEA NERVATA
45	VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI PIASTRE IN C.A.
117	PROGETTO E VERIFICA DI GUSCI IN MATERIALE XLAM
118	PROGETTO E VERIFICA DI PARETI IN MATERIALE XLAM E RELATIVI COLLEGAMENTI

Elem.	Note	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Mat.	Spessore	Wink V	Wink O
							cm	daN/cm3	daN/cm3
1	Guscio fond.	1	28	27	26	5	50.0	1.00	1.00
2	Guscio fond.	6	33	32	31	5	50.0	1.00	1.00
3	Guscio fond.	7	38	37	36	5	50.0	1.00	1.00
4	Guscio fond.	5	43	42	41	5	50.0	1.00	1.00
5	Guscio fond.	10	29	47	46	5	50.0	1.00	1.00
6	Guscio fond.	12	50	49	30	5	50.0	1.00	1.00
7	Guscio fond.	11	51	52	48	5	50.0	1.00	1.00
8	Guscio fond.	15	34	56	55	5	50.0	1.00	1.00
9	Guscio fond.	13	53	59	35	5	50.0	1.00	1.00
10	Guscio fond.	16	60	61	58	5	50.0	1.00	1.00
11	Guscio fond.	14	39	64	54	5	50.0	1.00	1.00
12	Guscio fond.	20	67	66	40	5	50.0	1.00	1.00
13	Guscio fond.	19	68	70	65	5	50.0	1.00	1.00
14	Guscio fond.	18	44	73	63	5	50.0	1.00	1.00
15	Guscio fond.	21	71	76	45	5	50.0	1.00	1.00
16	Guscio fond.	23	77	79	75	5	50.0	1.00	1.00
17	Guscio fond.	26	27	29	10	5	50.0	1.00	1.00
18	Guscio fond.	28	12	30	27	5	50.0	1.00	1.00
19	Guscio fond.	27	30	11	29	5	50.0	1.00	1.00
20	Guscio fond.	31	32	34	15	5	50.0	1.00	1.00
21	Guscio fond.	33	13	35	32	5	50.0	1.00	1.00
22	Guscio fond.	32	35	16	34	5	50.0	1.00	1.00
23	Guscio fond.	36	37	39	14	5	50.0	1.00	1.00
24	Guscio fond.	38	20	40	37	5	50.0	1.00	1.00
25	Guscio fond.	37	40	19	39	5	50.0	1.00	1.00
26	Guscio fond.	41	42	44	18	5	50.0	1.00	1.00
27	Guscio fond.	43	21	45	42	5	50.0	1.00	1.00
28	Guscio fond.	42	45	23	44	5	50.0	1.00	1.00
29	Guscio fond.	46	47	33	6	5	50.0	1.00	1.00
30	Guscio fond.	29	11	48	47	5	50.0	1.00	1.00
31	Guscio fond.	47	48	13	33	5	50.0	1.00	1.00
32	Guscio fond.	30	49	51	11	5	50.0	1.00	1.00
33	Guscio fond.	50	7	36	49	5	50.0	1.00	1.00
34	Guscio fond.	49	36	14	51	5	50.0	1.00	1.00
35	Guscio fond.	48	52	53	13	5	50.0	1.00	1.00











Elem.	Note	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Mat.	Spessore	Wink V	Wink O
36	Guscio fond.	51	14	54	52	5	50.0	1.00	1.00
37	Guscio fond.	52	54	5	53	5	50.0	1.00	1.00
38	Guscio fond.	55	56	57	2	5	50.0	1.00	1.00
39	Guscio fond.	34	16	58	56	5	50.0	1.00	1.00
40	Guscio fond.	56	58	17	57	5	50.0	1.00	1.00
41	Guscio fond.	35	59	60	16	5	50.0	1.00	1.00
42	Guscio fond.	53	5	41	59	5	50.0	1.00	1.00
43	Guscio fond.	59	41	18	60	5	50.0	1.00	1.00
44	Guscio fond.	58	61	62	17	5	50.0	1.00	1.00
45	Guscio fond.	60	18	63	61	5	50.0	1.00	1.00
46	Guscio fond.	61	63	8	62	5	50.0	1.00	1.00
47	Guscio fond.	54	64	43	5	5	50.0	1.00	1.00
48	Guscio fond.	39	19	65	64	5	50.0	1.00	1.00
49	Guscio fond.	64	65	21	43	5	50.0	1.00	1.00
50	Guscio fond.	40	66	68	19	5	50.0	1.00	1.00
51	Guscio fond.	67	3	69	66	5	50.0	1.00	1.00
52	Guscio fond.	66	69	22	68	5	50.0	1.00	1.00
53	Guscio fond.	65	70	71	21	5	50.0	1.00	1.00
54	Guscio fond.	68	22	72	70	5	50.0	1.00	1.00
55	Guscio fond.	70	72	9	71	5	50.0	1.00	1.00
56	Guscio fond.	63	73	74	8	5	50.0	1.00	1.00
57	Guscio fond.	44	23	75	73	5	50.0	1.00	1.00
58	Guscio fond.	73	75	24	74	5	50.0	1.00	1.00
59	Guscio fond.	45	76	77	23	5	50.0	1.00	1.00
60	Guscio fond.	71	9	78	76	5	50.0	1.00	1.00
61	Guscio fond.	76	78	25	77	5	50.0	1.00	1.00
62	Guscio fond.	75	79	80	24	5	50.0	1.00	1.00
63	Guscio fond.	77	25	81	79	5	50.0	1.00	1.00
64	Guscio fond.	79	81	4	80	5	50.0	1.00	1.00

MODELLAZIONE DELLE AZIONI

LEGENDA TABELLA DATI AZIONI

Il programma consente l'uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:

1	carico concentrato nodale 6 dati (forza F_x , F_y , F_z , momento M_x , M_y , M_z)
2	spostamento nodale impresso 6 dati (spostamento T_x , T_y , T_z , rotazione R_x , R_y , R_z)
3	carico distribuito globale su elemento tipo trave 7 dati (f_x , f_y , f_z , m_x , m_y , m_z , ascissa di inizio carico) 7 dati (f_x , f_y , f_z , m_x , m_y , m_z , ascissa di fine carico)
4	carico distribuito locale su elemento tipo trave 7 dati (f_1 , f_2 , f_3 , m_1 , m_2 , m_3 , ascissa di inizio carico) 7 dati (f_1 , f_2 , f_3 , m_1 , m_2 , m_3 , ascissa di fine carico)
5	carico concentrato globale su elemento tipo trave 7 dati (F_x , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z , ascissa di carico)
6	carico concentrato locale su elemento tipo trave 7 dati (F_1 , F_2 , F_3 , M_1 , M_2 , M_3 , ascissa di carico)
7	variazione termica applicata ad elemento tipo trave 7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al nodo iniziale e finale)
8	carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 1 dato (pressione)
9	carico di pressione variabile su elemento tipo piastra 4 dati (pressione, quota, pressione, quota)
10	variazione termica applicata ad elemento tipo piastra 2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore)
11	carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 1 dato descrizione della tipologia 4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) la tipologia precisa l'ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico e la larghezza d'influenza per gli elementi tipo trave
12	gruppo di carichi con impronta su piastra 9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione centrale del primo, dimensioni dell' impronta, interasse tra i carichi)

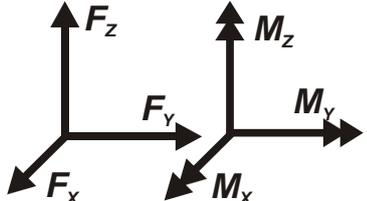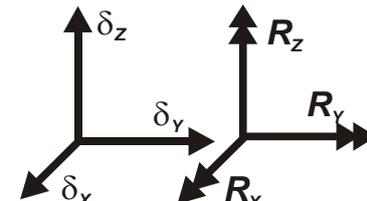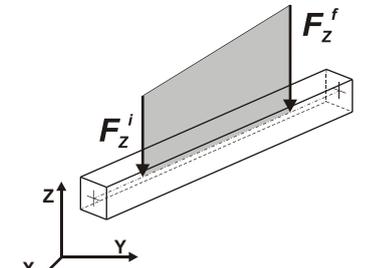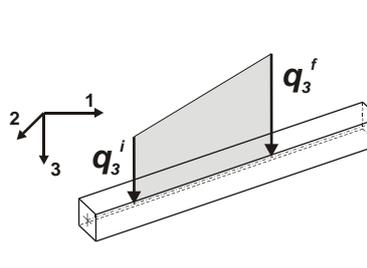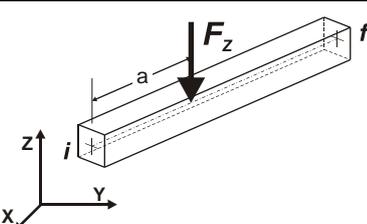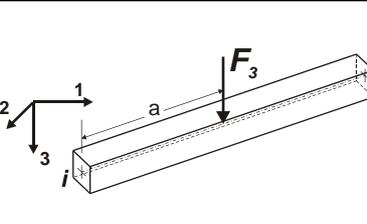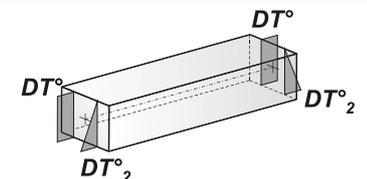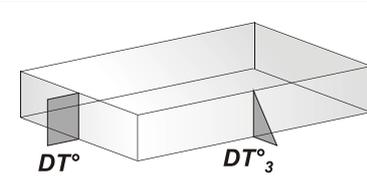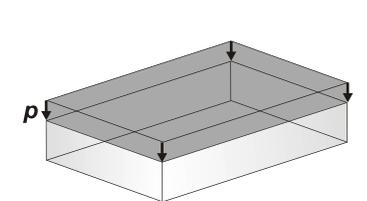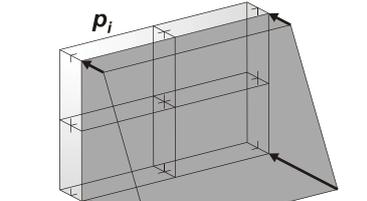 <p>Carico concentrato nodale</p>	 <p>Spostamento impresso</p>
 <p>Carico distribuito globale</p>	 <p>Carico distribuito locale</p>
 <p>Carico concentrato globale</p>	 <p>Carico concentrato locale</p>
 <p>Carico termico 2D</p>	 <p>Carico termico 3D</p>
 <p>Carico pressione uniforme</p>	 <p>Carico pressione variabile</p>

Tipo | carico concentrato nodale

Id	Tipo	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
		daN	daN	daN	daN cm	daN cm	daN cm
2	Corpo illuminante	0.0	0.0	-30.00	0.0	0.0	0.0

Tipo | carico distribuito globale su trave

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	mx	my	mz
		cm	daN/cm	daN/cm	daN/cm	daN	daN	daN
1	Azione del vento	0.0	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO

LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO

Il programma consente l'applicazione di diverse tipologie di casi di carico.

Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico:

	Sigla	Tipo	Descrizione
1	Ggk	A	caso di carico comprensivo del peso proprio struttura
2	Gk	NA	caso di carico con azioni permanenti
3	Qk	NA	caso di carico con azioni variabili
4	Gsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture
5	Qsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai
6	Qnk	A	caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture
7	Qtk	SA	caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura
8	Qvk	NA	caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura
9	Esk	SA	caso di carico sismico con analisi statica equivalente
10	Edk	SA	caso di carico sismico con analisi dinamica
11	Et	NA	caso di carico comprensivo di azioni derivanti dall' incremento di spinta delle terre in condizione sismica
12	PK	NA	caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e precompressioni

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk.

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico:

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica;

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell'angolo di ingresso del sisma e l'individuazione dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse.

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico.

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l'indicazione dei dati relativi al caso di carico stesso: *Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento* del caso di carico (se previsto).

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l'elenco di nodi ed elementi direttamente caricati con la sigla identificativa del carico.

Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di carico 5-Qsk e 6-Qnk la partecipazione è prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si confronti il valore Sksol nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione è di norma pari a uno.

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
1	Ggk	CDC=Ggk (peso proprio della struttura)	
2	Gk	CDC=G1k (permanente generico)	Nodo: 82 Azione : Corpo illuminante
3	Qvk	CDC=Qvk (carico da vento)	D2 : 1 Azione : Azione del vento
4	Esk	CDC=Es (statico SLU) alfa=0.0 (ecc. 0)	partecipazione:1.00 per 1 CDC=Ggk (peso proprio della struttura)
			partecipazione:1.00 per 2 CDC=G1k (permanente generico)
5	Esk	CDC=Es (statico SLU) alfa=90.00 (ecc. 0)	come precedente CDC sismico

DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI

LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente.

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e delle sollecitazioni.

La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: *Numero, Tipo, Sigla identificativa*. Una seconda tabella riporta il *peso nella combinazione* assunto per ogni caso di carico.

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni:

Combinazione fondamentale SLU

$$\gamma G_1 \cdot G_1 + \gamma G_2 \cdot G_2 + \gamma P \cdot P + \gamma Q_1 \cdot Q_{k1} + \gamma Q_2 \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma Q_3 \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione caratteristica (rara) SLE

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione frequente SLE

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione quasi permanente SLE

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite connessi alle azioni eccezionali

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

Dove:

NTC 2008 Tabella 2.5.I

Destinazione d'uso/azione	ψ_0	ψ_1	ψ_2
Categoria A residenziali	0,70	0,50	0,30
Categoria B uffici	0,70	0,50	0,30
Categoria C ambienti suscettibili di affollamento	0,70	0,70	0,60
Categoria D ambienti ad uso commerciale	0,70	0,70	0,60
Categoria E biblioteche, archivi, magazzini,...	1,00	0,90	0,80
Categoria F Rimesse e parcheggi (autoveicoli ≤ 30 kN)	0,70	0,70	0,60
Categoria G Rimesse e parcheggi (autoveicoli > 30 kN)	0,70	0,50	0,30
Categoria H Coperture	0,00	0,00	0,00
Vento	0,60	0,20	0,00
Neve a quota ≤ 1000 m	0,50	0,20	0,00
Neve a quota > 1000 m	0,70	0,50	0,20
Variazioni Termiche	0,60	0,50	0,00

Nelle verifiche possono essere adottati in alternativa due diversi approcci progettuali:

- per l'approccio 1 si considerano due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti di sicurezza parziali per le azioni, per i materiali e per la resistenza globale (combinazione 1 con coefficienti A1 e combinazione 2 con coefficienti A2),
- per l'approccio 2 si definisce un'unica combinazione per le azioni, per la resistenza dei materiali e per la resistenza globale (con coefficienti A1).

NTC 2008 Tabella 2.6.I

		Coefficiente γ_f	EQU	A1	A2
Carichi permanenti	Favorevoli	γG_1	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevoli		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti non strutturali (Non compiutamente definiti)	Favorevoli	γG_2	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevoli		1,5	1,5	1,3
Carichi variabili	Favorevoli	γQ_i	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevoli		1,5	1,5	1,3

AZIONE SISMICA

VALUTAZIONE DELL' AZIONE SISMICA

L'azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire dalla "pericolosità sismica di base", in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.

Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell'intervallo di riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito <http://esse1.mi.ingv.it/>. Per punti non coincidenti con il reticolo di riferimento e periodi di ritorno non contemplati direttamente si opera come indicato nell' allegato alle NTC (rispettivamente media pesata e interpolazione).

L' azione sismica viene definita in relazione ad un periodo di riferimento V_r che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale per il coefficiente d'uso (vedi tabella Parametri della struttura). Fissato il periodo di riferimento V_r e la probabilità di superamento P_{ver} associata a ciascuno degli stati limite considerati, si ottiene il periodo di ritorno T_r e i relativi parametri di pericolosità sismica (vedi tabella successiva):

ag: accelerazione orizzontale massima del terreno;

Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T*c: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

Parametri della struttura					
Classe d'uso	Vita V_n [anni]	Coeff. Uso	Periodo V_r [anni]	Tipo di suolo	Categoria topografica
II	50.0	1.0	50.0	C	T1

Individuati su reticolo di riferimento i parametri di pericolosità sismica si valutano i parametri spettrali riportati in tabella:

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche

mediante la relazione seguente $S = S_s * S_t$ (3.2.5)

Fo è il fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale

Fv è il fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima verticale, in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno ag su sito di riferimento rigido orizzontale

Tb è il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante.

Tc è il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocità costante.

Td è il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento costante.

Id nodo	Longitudine	Latitudine	Distanza
			Km
Loc.	14.404	42.353	
26542	14.369	42.332	3.693
26543	14.437	42.331	3.640
26321	14.438	42.381	4.169
26320	14.370	42.382	4.252

SL	P _{ver}	T _r	ag	Fo	T*c
		Anni	g		sec
SLO	81.0	30.0	0.038	2.530	0.280
SLD	63.0	50.0	0.047	2.510	0.320
SLV	10.0	475.0	0.099	2.660	0.430
SLC	5.0	975.0	0.122	2.720	0.450

SL	ag	S	Fo	Fv	Tb	Tc	Td
	g				sec	sec	sec
SLO	0.038	1.500	2.530	0.667	0.149	0.447	1.752
SLD	0.047	1.500	2.510	0.731	0.163	0.489	1.786
SLV	0.099	1.500	2.660	1.128	0.199	0.597	1.994
SLC	0.122	1.500	2.720	1.282	0.205	0.615	2.088

RISULTATI ANALISI SISMICHE

LEGENDA TABELLA ANALISI SISMICHE

Il programma consente l'analisi di diverse configurazioni sismiche.

Sono previsti, infatti, i seguenti casi di carico:

- 9. Esk** caso di carico sismico con analisi statica equivalente
10. Edk caso di carico sismico con analisi dinamica

Ciascun caso di carico è caratterizzato da un angolo di ingresso e da una configurazione di masse determinante la forza sismica complessiva (si rimanda al capitolo relativo ai casi di carico per chiarimenti inerenti questo aspetto).

Nella colonna Note, in funzione della norma in uso sono riportati i parametri fondamentali che caratterizzano l'azione sismica: in particolare possono essere presenti i seguenti valori:

Angolo di ingresso	Angolo di ingresso dell'azione sismica orizzontale
Fattore di importanza	Fattore di importanza dell'edificio, in base alla categoria di appartenenza
Zona sismica	Zona sismica
Accelerazione ag	Accelerazione orizzontale massima sul suolo
Categoria suolo	Categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione
Fattore di struttura q	Fattore dipendente dalla tipologia strutturale
Fattore di sito S	Fattore dipendente dalla stratigrafia e dal profilo topografico
Classe di duttilità CD	Classe di duttilità della struttura – "A" duttilità alta, "B" duttilità bassa
Fattore riduz. SLD	Fattore di riduzione dello spettro elastico per lo stato limite di danno
Periodo proprio T1	Periodo proprio di vibrazione della struttura
Coefficiente Lambda	Coefficiente dipendente dal periodo proprio T1 e dal numero di piani della struttura
Ordinata spettro Sd(T1)	Valore delle ordinate dello spettro di progetto per lo stato limite ultimo, componente orizzontale (verticale Svd)
Ordinata spettro Se(T1)	Valore delle ordinate dello spettro elastico ridotta del fattore SLD per lo stato limite di danno, componente orizzontale (verticale Sve)
Ordinata spettro S (Tb-Tc)	Valore dell' ordinata dello spettro in uso nel tratto costante
numero di modi considerati	Numero di modi di vibrare della struttura considerati nell'analisi dinamica

Per ciascun caso di carico sismico viene riportato l'insieme di dati sotto riportati (le masse sono espresse in unità di forza):

- a) **analisi sismica statica equivalente:**
- quota, posizione del centro di applicazione e azione orizzontale risultante, posizione del baricentro delle rigidezze, rapporto r/Ls (per strutture a nucleo), indici di regolarità e/r secondo EC8 4.2.3.2
 - azione sismica complessiva
- b) **analisi sismica dinamica con spettro di risposta:**
- quota, posizione del centro di massa e massa risultante, posizione del baricentro delle rigidezze, rapporto r/Ls (per strutture a nucleo) , indici di regolarità e/r secondo EC8 4.2.3.2
 - frequenza, periodo, accelerazione spettrale, massa eccitata nelle tre direzioni globali per tutti i modi
 - massa complessiva ed aliquota di massa complessiva eccitata.

Per ciascuna combinazione sismica definita SLD o SLO viene riportato il livello di deformazione η_T (dr) degli elementi strutturali verticali. Per semplicità di consultazione il livello è espresso anche in unità $1000 \cdot \eta_T/h$ da confrontare direttamente con i valori forniti nella norma (es. 5 per edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura, 10.0 per edifici con tamponamenti collegati elasticamente, 3 per edifici in muratura ordinaria, 4 per edifici in muratura armata).

Qualora si applichi il D.M. 96 (vedi NOTA sul capitolo "normativa di riferimento") l'analisi sismica dinamica può essere comprensiva di sollecitazione verticale contemporanea a quella orizzontale, nel qual caso è effettuata una sovrapposizione degli effetti in ragione della radice dei quadrati degli effetti stessi. Per ciascuna combinazione sismica - analisi effettuate con il D.M. 96 (vedi NOTA sul capitolo "normativa di riferimento") - viene riportato il livello di deformazione η_T , η_P e η_D degli elementi strutturali verticali. Per semplicità di consultazione il livello è espresso in unità $1000 \cdot \eta_T/h$ da confrontare direttamente con il valore 2 o 4 per la verifica.

Per gli edifici sismicamente isolati si riportano di seguito le verifiche condotte sui dispositivi di isolamento. Le verifiche sono effettuate secondo l' allegato 10.A dell'Ordinanza 3274 e smi. In particolare la tabella, per ogni combinazione SLU (SLC per il DM 14-01-2008) sismica riporta il codice di verifica e i valori utilizzati per la verifica: spostamento dE, area ridotta e dimensione A2, azione verticale, deformazioni di taglio dell' elastomero e tensioni nell' acciaio.

Nodo	Nodo di appoggio dell' isolatore
Cmb	Combinazione oggetto della verifica
Verif.	Codice di verifica ok – verifica positiva , NV – verifica negativa, ND – verifica non completata
dE	Spostamento relativo tra le due facce (amplificato del 20% per Ordinanza 3274 e smi) combinato con la regola del 30%
Ang fi	Angolo utilizzato per il calcolo dell' area ridotta A_r (per dispositivi circolari)
V	Azione verticale agente
Ar	Area ridotta efficace
Dim A2	Dimensione utile per il calcolo della deformazione per rotazione
Sig s	Tensione nell' inserto in acciaio
Gam c(a,s,t)	Deformazioni di taglio dell' elastomero

RISULTATI OPERE DI FONDAZIONE

LEGENDA RISULTATI OPERE DI FONDAZIONE

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne le opere di fondazione, è possibile in relazione alle tabelle sotto riportate.

La prima tabella è riferita alle fondazioni tipo palo e plinto su pali.

Per questo tipo di fondazione vengono riportate le sei componenti di sollecitazione (esprese nel riferimento globale della struttura) per ogni palo componente l'opera.

In particolare viene riportato:

Nodo	numero del nodo a cui è applicato il plinto
Tipo	codice corrispondente al nome assegnato al tipo di plinto di fondazione: 3) palo singolo (<i>PALO</i>) 4) plinto su palo 5) plinto su due pali (<i>PL.2P</i>) 6) plinto su tre pali (<i>PL.3P</i>) 7) plinto su quattro pali (<i>PL.4P</i>) 8) plinto rettangolare su cinque pali (<i>PL.5P.R</i>) 9) plinto pentagonale su cinque pali (<i>PL.5P</i>) 10) plinto su sei pali (<i>PL.6P</i>)
Palo	numero del palo
Comb.	combinazione di carico in cui si verificano le sei componenti di sollecitazione.
Quota	quota assoluta della sezione del palo per cui si riportano le sei componenti di sollecitazione.

L'azione F_z (corrispondente allo sforzo normale nel palo) è costante poiché il peso del palo stesso non è considerato nella modellazione.

La seconda tabella è riferita alle fondazioni tipo plinto su suolo elastico.

Per questo tipo di fondazione vengono riportate le pressioni nei quattro vertici dell'impronta sul terreno.

In particolare viene riportato:

Nodo	numero del nodo a cui è applicato il plinto
Tipo	Codice identificativo del nome assegnato al plinto
area	area dell'impronta del plinto
Wink O Wink V	coefficienti di Winkler (orizzontale e verticale) adottati
Comb	Combinazione di carico in cui si verificano i valori riportati
Pt (P1 P2 P3 P4)	valori di pressione nei vertici

La terza tabella è riferita alle fondazioni tipo platea su suolo elastico.

Per questo tipo di fondazione vengono riportate le pressioni in ogni vertice (nodo) degli elementi costituenti la platea.

La quarta tabella è riferita alle fondazioni tipo trave su suolo elastico.

Per questo tipo di fondazione vengono riportate le pressioni alle estremità dell'elemento e la massima (in valore assoluto) pressione lungo lo sviluppo dell'elemento.

Vengono inoltre riportati, con funzione statistica, i valori massimo e minimo delle pressioni che compaiono nella tabella.

Nodo (G)	Pt 1/12	Pt 2/13	Pt 3...	Pt 4...							
49	-0.14	-0.08	-0.18	-0.11	-0.31	-0.19	-0.17	-0.05	-0.40	-2.30e-03	-0.36
	0.04										
50	-0.14	-0.08	-0.18	-0.11	-0.32	-0.17	-0.19	-0.04	-0.46	0.06	-0.42
	0.10										
51	-0.14	-0.08	-0.18	-0.11	-0.29	-0.21	-0.15	-0.07	-0.33	-0.07	-0.29
	-0.03										
52	-0.14	-0.08	-0.18	-0.11	-0.27	-0.23	-0.13	-0.09	-0.27	-0.13	-0.23
	-0.09										
53	-0.14	-0.08	-0.18	-0.11	-0.25	-0.25	-0.11	-0.11	-0.20	-0.20	-0.16
	-0.16										
54	-0.23	-0.18	-0.18	-0.18	-0.20	-0.16	-0.20	-0.16	-0.25	-0.11	-0.25
	-0.11										
55	0.16	0.21	-0.18	0.08	-0.38	-0.50	0.14	0.02	-0.06	-0.46	0.10
	-0.30										
56	0.06	0.11	-0.18	0.02	-0.32	-0.44	0.08	-0.04	-0.04	-0.44	0.08
	-0.32										
57	0.06	0.11	-0.18	0.02	-0.30	-0.46	0.10	-0.06	0.02	-0.50	0.14
	-0.38										
58	-0.04	0.02	-0.18	-0.05	-0.25	-0.37	0.01	-0.11	-0.02	-0.42	0.06
	-0.34										
59	-0.14	-0.08	-0.18	-0.11	-0.23	-0.27	-0.09	-0.13	-0.13	-0.27	-0.09
	-0.23										
60	-0.14	-0.08	-0.18	-0.11	-0.21	-0.29	-0.07	-0.15	-0.07	-0.33	-0.03
	-0.29										
61	-0.14	-0.08	-0.18	-0.11	-0.19	-0.31	-0.05	-0.17	-2.30e-03	-0.40	0.04
	-0.36										
62	-0.14	-0.08	-0.18	-0.11	-0.17	-0.32	-0.04	-0.19	0.06	-0.46	0.10
	-0.42										
63	-0.23	-0.18	-0.18	-0.18	-0.12	-0.24	-0.12	-0.24	0.02	-0.38	0.02
	-0.38										
64	-0.33	-0.28	-0.18	-0.25	-0.13	-0.09	-0.27	-0.23	-0.23	-0.09	-0.27
	-0.13										
65	-0.43	-0.38	-0.18	-0.31	-0.07	-0.03	-0.33	-0.29	-0.21	-0.07	-0.29
	-0.15										
66	-0.53	-0.47	-0.18	-0.38	-0.04	0.08	-0.44	-0.32	-0.32	0.08	-0.44
	-0.04										
67	-0.53	-0.47	-0.18	-0.38	-0.06	0.10	-0.46	-0.30	-0.38	0.14	-0.50
	0.02										
68	-0.53	-0.47	-0.18	-0.38	-0.02	0.06	-0.42	-0.34	-0.25	0.01	-0.37
	-0.11										
69	-0.63	-0.57	-0.18	-0.44	0.02	0.14	-0.50	-0.38	-0.30	0.10	-0.46
	-0.06										
70	-0.53	-0.47	-0.18	-0.38	-2.30e-03	0.04	-0.40	-0.36	-0.19	-0.05	-0.31
	-0.17										
71	-0.53	-0.47	-0.18	-0.38	0.02	0.02	-0.38	-0.38	-0.12	-0.12	-0.24
	-0.24										
72	-0.63	-0.57	-0.18	-0.44	0.06	0.10	-0.46	-0.42	-0.17	-0.04	-0.32
	-0.19										
73	-0.33	-0.28	-0.18	-0.25	-0.05	-0.17	-0.19	-0.31	0.04	-0.36	-2.30e-03
	-0.40										
74	-0.33	-0.28	-0.18	-0.25	-0.04	-0.19	-0.17	-0.32	0.10	-0.42	0.06
	-0.46										
75	-0.43	-0.38	-0.18	-0.31	0.01	-0.11	-0.25	-0.37	0.06	-0.34	-0.02
	-0.42										
76	-0.53	-0.47	-0.18	-0.38	0.04	-2.30e-03	-0.36	-0.40	-0.05	-0.19	-0.17
	-0.31										
77	-0.53	-0.47	-0.18	-0.38	0.06	-0.02	-0.34	-0.42	0.01	-0.25	-0.11
	-0.37										
78	-0.63	-0.57	-0.18	-0.44	0.10	0.06	-0.42	-0.46	-0.04	-0.17	-0.19
	-0.32										
79	-0.53	-0.47	-0.18	-0.38	0.08	-0.04	-0.32	-0.44	0.08	-0.32	-0.04
	-0.44										
80	-0.53	-0.47	-0.18	-0.38	0.10	-0.06	-0.30	-0.46	0.14	-0.38	0.02
	-0.50										
81	-0.63	-0.57	-0.18	-0.44	0.14	0.02	-0.38	-0.50	0.10	-0.30	-0.06
	-0.46										
Nodo (G)	Pt 1/12	Pt 2/13	Pt 3...	Pt 4...							

VERIFICHE ELEMENTI PARETE E GUSCIO IN C.A.

LEGENDA TABELLA VERIFICHE ELEMENTI PARETE E GUSCIO IN C.A.

Per le pareti in c.a. progettate in ottemperanza al cap. 7 del DM 14-01-08 vengono riportate 4 tabelle. In particolare per ogni parete si riportano:

- una tabella riassuntiva della geometria e dello stato di verifica per compressione assiale, pressoflessione e taglio; per le estese debolmente armate anche lo stato di verifica relativo alla snellezza.
- una tabella nella quale, per ogni quota significativa, si riporta l'armatura verticale di base e della zona confinata, eventuale armatura concentrata all'estremità per le estese debolmente armate, l'armatura orizzontale, l'esito delle 5 verifiche condotte, lo sforzo assiale aggiuntivo per q superiore a 2 e i valori di involuppo di taglio e momento
- una tabella nella quale, per ogni quota significativa, si riportano le azioni che hanno reso massimo il valore delle 5 verifiche condotte (in particolare le verifiche a taglio sono influenzate dal valore dello sforzo assiale e del momento). Le azioni derivate dall'analisi, in ogni combinazione di calcolo, sono elaborate come previsto al punto 7.4.4.5.1: traslazione del momento, incremento e variazione diagramma taglio, incremento e decremento sforzo assiale
- una tabella riassuntiva dei parametri utilizzati per le verifiche a taglio per ogni quota significativa.

Tabella 1	
H totale	Altezza complessiva della parete
Spessore	Spessore della parete
H critica	Altezza come da punto 7.4.4.5.1 per traslazione momento
H critica V	Altezza come da punto 7.4.6.1.4 per la definizione della zona critica e zona confinata
L totale	Larghezza di base della parete
L confinata	Larghezza della zona confinata
Verif. N	Verifica di cui al punto 7.4.4.5.2.1 compressione semplice
Verif. N-M	Verifica di cui al punto 7.4.4.5.2.1 pressoflessione
Verif. Snellezza	Verifica di cui al punto 7.4.4.5.2.1 limitazione compressione per prevenire l'instabilità
Fattore V	Fattore di amplificazione del taglio di cui al punto 7.4.4.5.1
Diagramma V	Diagramma elaborato per effetto modi superiori come da fig. 7.4.2
Verif. V	Verifica di cui al punto 7.4.4.5.2.2 taglio (compressione cls, trazione acciaio, scorrimento in zona critica)
Tabella 2	
Af conf.	Numero e diametro armatura presente in una zona confinata
Af std	Diametro e passo armatura in zona non confinata (doppia maglia)
Af estremi	Diametro dei ferri di estremità del pannello; se posto uguale 0, viene utilizzato il diametro standard
Af V (ori)	Diametro e passo armatura orizzontale (doppia maglia)
Ver. N	Rapporto tra azione di calcolo e resistenza a compressione (normalizzato a 1 in quanto da confrontare con 40% in CDB e 35 % in CDA)
Ver. N/M	Rapporto tra azione di calcolo e resistenza a pressoflessione
Ver. Snell.	Rapporto tra la snellezza dell'elemento e la snellezza lim. come da formula 4.1.33
Ver. V cls	Rapporto tra azione di calcolo e resistenza a taglio-compressione
Ver. V acc	Rapporto tra azione di calcolo e resistenza a taglio-trazione
Ver. V scorr.	Rapporto tra azione di calcolo e resistenza a taglio scorrimento
N add	Sforzo assiale di cui al punto 7.4.4.5.1 da sommare e sottrarre nelle verifiche quando q supera 2
M invil	Involuppo del momento come al punto 7.4.4.5.1 (informativo)
V invil	Involuppo del taglio come al punto 7.4.4.5.1 (informativo)
Tabella 3	
N v.N	Valore dello sforzo assiale per cui Ver. N attinge il massimo valore
N v.M/N, M v.M/N	Valore dello sforzo assiale e momento per cui Ver. N/M attinge il massimo valore
N v.M/N, M v.M/N Mo v.M/N	Valore dello sforzo assiale e dei momenti per cui Ver. N/M attinge il massimo valore (per le pareti estese debolmente armate)
N v.Vcls, V v.Vcls,	Valore dello sforzo assiale e taglio per cui Ver. V. cls attinge il massimo valore
N v.Vacc, M v.Vacc, V v.Vacc,	Valore dello sforzo assiale, momento e taglio per cui Ver. V. acc attinge il massimo valore
N v.Vscorr, M v.Vscorr, V v.Vscorr,	Valore dello sforzo assiale, momento e taglio per cui Ver. V. scorr.e
Tabella 4	
CtgT Vcls	Valore di ctg(teta) adottato nella verifica V compressione cls
Vrsd Vcls	Valore della resistenza a taglio trazione (armatura di calcolo)
Vrcd Vcls	Valore della resistenza a taglio compressione
CtgT Vacc	Valore di ctg(teta) adottato nella verifica V trazione armatura
Vrsd Vacc	Valore della resistenza a taglio trazione (armatura presente)
Vrcd Vacc	Valore della resistenza a taglio compressione
Vdd	Valore del contributo alla resistenza allo scorrimento come da [7.4.19]
Vid	Valore del contributo alla resistenza allo scorrimento come da [7.4.20]
Vfd	Valore del contributo alla resistenza allo scorrimento come da [7.4.21]

Nel caso dei gusci e nel caso in cui la progettazione della parete sia integrata o effettuata del tutto con progettazione locale si produce una tabella nella quale vengono riportati per ogni macroelemento il numero dello stesso ed il codice di verifica.

Per la progettazione con il metodo degli stati limite vengono riportati il rapporto x/d, la verifica per sollecitazioni ultime e la verifica per compressione media con l'indicazione delle due combinazioni in cui si sono attinti i rispettivi valori.

Nel caso in cui si sia proceduto alla progettazione con le tensioni ammissibili vengono riportate le massime tensioni nell'elemento (massima compressione nel calcestruzzo, massima compressione media nel calcestruzzo, massima tensione nell'acciaio) con l'indicazione delle combinazioni in cui si sono attinti i rispettivi valori.

Per ogni elemento viene riportata inoltre la maglia di armatura necessaria in relazione alle risultanze della progettazione dei nodi dell'elemento stesso (diametri in mm, passi in cm). Le quantità di armature necessarie sono armature (disposte rispettivamente in direzione principale e secondaria, inferiore e superiore) distribuite nell'elemento ed espresse in centimetri quadri per sviluppo lineare pari ad un metro.

In particolare i simboli utilizzati assumono il seguente significato:

M S	macroelemento di tipo setto (elementi verticali contigui ed analoghi per proprietà)	
M G	macroelemento di tipo guscio (elementi non verticali contigui ed analoghi per proprietà)	
Stato	codice di verifica dell'elemento	
Nodo	numero del nodo	
x/d	rapporto tra posizione dell'asse neutro e altezza utile alla rottura della sezione (per sola flessione)	
verif.	rapporto Sd/Su con sollecitazioni ultime: valore minore o uguale a 1 per verifica positiva	
Ver.rid	rapporto Nd/Nu (Nu ottenuto con riduzione del 25% di fcd): valore minore o uguale a 1 per verifica positiva	
Rete pr	maglia di armatura (diametro/passi) in direzione principale inferiore e superiore	
Rete sec	maglia di armatura (diametro/passi) in direzione secondaria inferiore e superiore	
Aggiuntivi	relativa armatura aggiuntiva (diametro/passi) inferiore (i) e superiore (s) eventualmente differenziate	
sc max	massima tensione di compressione del calcestruzzo	
sc med	massima tensione media di compressione del calcestruzzo	
sf max	massima tensione dell'acciaio	
Rif. cmb	combinazioni di carico in cui si verificano i valori riportati	
Af pr-	quantità di armatura richiesta in direzione principale relativa alla faccia negativa (intradosso piastre) (valore derivante da calcolo o minimo normativo)	
Af pr+	quantità di armatura richiesta in direzione principale relativa alla faccia positiva (estradosso piastre) (valore derivante da calcolo o minimo normativo)	
Af sec-	Af sec+	valori analoghi a quelli soprariportati ma relativi alla armatura secondaria
N	M	azioni membranali e flessionali (in direzione dell'armatura principale e secondaria) estratte, poiché rappresentative, tra quelle utilizzate per il progetto e la verifica

Progettazione delle fondazioni

Il D.M.14/02/2008 - par: 7.2.5 prevede:

"Per le strutture progettate sia per CD "A" sia per CD "B" il dimensionamento delle strutture di fondazione e la verifica di sicurezza del complesso fondazione-terreno devono essere eseguiti assumendo come azioni in fondazione le resistenze degli elementi strutturali soprastanti [...] si richiede tuttavia che tali azioni risultino non maggiori di quelle trasferite dagli elementi soprastanti, amplificate con un γ_{Rd} pari a 1,1 in CD "B" e 1,3 in CD "A" e comunque non maggiori di quelle derivanti da una analisi elastica della struttura in elevazione eseguita con un fattore di struttura q pari a 1...."

Nel contesto visualizzazione risultati e nella stampa della relazione sulle fondazioni PRO_SAP mostra le sollecitazioni che derivano dall'analisi non incrementate sia in termini di pressioni sul terreno che in termini di sollecitazioni.

La progettazione degli elementi strutturali con proprietà fondazione è effettuata da PRO_SAP (per travi e platee) o da PRO_CAD Plinti (per plinti e pali di fondazione) incrementando le sollecitazioni delle combinazioni con sisma del fattore: γ_{rd} = 1.1 in CDB γ_{rd} =1.3 in CDA per pali, plinti, travi e platee.

Per i bicchieri dei plinti di fondazione prefabbricati l'incremento delle sollecitazioni ha un fattore: γ_{rd} = 1.2 in CDB γ_{rd} =1.35 in CDA.

N.B.: se il fattore di struttura q è =1 la progettazione viene effettuata senza nessun incremento.

Le verifiche geotecniche vengono effettuate dal modulo geotecnico incrementando automaticamente le sollecitazioni del fattore: γ_{rd} = 1.1 in CDB γ_{rd} =1.3 in CDA per pali, plinti, travi e platee.

N.B.: se il fattore di struttura q è =1 le verifiche geotecniche vengono effettuate senza nessun incremento.

Guscio	Stato	Nodo	x/d	verif.	ver. rid	Rif. cmb	Af pr-	Af pr+	Af sec-	Af sec+	Rete pr + Aggiuntivi	Rete sec + Aggiuntivi
1	ok	1	0.06	4.33e-04	7.04e-06	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		28	0.06	4.44e-04	7.77e-06	5,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		27	0.06	3.70e-03	1.16e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		26	0.06	4.44e-04	1.18e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
2	ok	6	0.06	0.01	9.21e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		33	0.06	7.71e-03	4.48e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		32	0.06	8.25e-03	5.23e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		31	0.06	0.01	7.67e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
3	ok	7	0.06	8.87e-03	3.24e-05	10,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		38	0.06	7.37e-03	2.80e-05	10,12	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		37	0.06	6.18e-03	2.78e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		36	0.06	5.41e-03	1.88e-05	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
4	ok	5	0.06	0.28	2.11e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		43	0.06	0.08	1.73e-04	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		42	0.06	0.08	1.87e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		41	0.06	0.10	2.02e-04	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
5	ok	10	0.06	4.32e-03	3.93e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		29	0.06	6.95e-03	5.13e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		47	0.06	8.25e-03	4.20e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)

Guscio	Stato	Nodo	x/d	verif.	ver. rid	Rif. cmb	Af pr-	Af pr+	Af sec-	Af sec+	Rete pr + Aggiuntivi	Rete sec + Aggiuntivi
		46	0.06	9.70e-03	7.28e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
6	ok	12	0.06	3.32e-03	1.56e-05	12,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		50	0.06	7.07e-03	2.48e-05	12,12	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		49	0.06	6.18e-03	1.89e-05	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		30	0.06	5.52e-03	1.80e-05	12,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
7	ok	11	0.06	0.01	3.85e-05	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		51	0.06	0.01	8.71e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		52	0.06	0.03	1.27e-04	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		48	0.06	0.01	3.22e-05	2,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
8	ok	15	0.06	3.92e-03	3.49e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		34	0.06	6.91e-03	3.28e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		56	0.06	3.64e-03	3.10e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		55	0.06	5.04e-04	1.15e-05	6,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
9	ok	13	0.06	0.02	8.42e-05	2,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		53	0.06	0.05	1.27e-04	2,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		59	0.06	0.03	1.38e-04	2,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		35	0.06	0.02	1.34e-04	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
10	ok	16	0.06	7.57e-03	2.32e-05	1,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		60	0.06	0.01	4.56e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		61	0.06	6.31e-03	4.16e-05	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		58	0.06	5.39e-03	2.36e-05	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
11	ok	14	0.06	0.01	8.42e-05	11,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		39	0.06	0.01	2.05e-04	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		64	0.06	0.02	1.38e-04	11,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		54	0.06	0.04	3.49e-04	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
12	ok	20	0.06	2.99e-03	1.40e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		67	0.06	5.04e-04	3.26e-05	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		66	0.06	3.11e-03	2.02e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		40	0.06	5.51e-03	1.44e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
13	ok	19	0.06	8.19e-03	5.92e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		68	0.06	5.39e-03	4.89e-05	6,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		70	0.06	6.31e-03	3.83e-05	6,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		65	0.06	0.01	7.23e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
14	ok	18	0.06	0.01	8.90e-05	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		44	0.06	0.01	4.23e-05	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		73	0.06	6.01e-03	6.65e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		63	0.06	5.91e-03	2.18e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
15	ok	21	0.06	0.02	6.84e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		71	0.06	5.91e-03	4.70e-05	5,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		76	0.06	6.01e-03	5.39e-05	5,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		45	0.06	0.02	7.19e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
16	ok	23	0.06	8.31e-03	3.71e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		77	0.06	5.31e-03	3.24e-05	5,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		79	0.06	3.13e-03	3.68e-05	5,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		75	0.06	5.31e-03	3.17e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
17	ok	26	0.06	5.04e-04	1.15e-05	5,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		27	0.06	3.64e-03	3.10e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		29	0.06	6.91e-03	3.28e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		10	0.06	3.92e-03	3.49e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
18	ok	28	0.06	5.04e-04	1.15e-05	9,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		12	0.06	2.99e-03	1.29e-05	12,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		30	0.06	5.51e-03	1.38e-05	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		27	0.06	3.57e-03	1.12e-05	1,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
19	ok	27	0.06	3.64e-03	2.01e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		30	0.06	5.31e-03	3.45e-05	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		11	0.06	7.71e-03	2.79e-05	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		29	0.06	6.61e-03	2.52e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
20	ok	31	0.06	9.70e-03	7.28e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		32	0.06	8.25e-03	4.20e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		34	0.06	6.95e-03	5.13e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		15	0.06	4.32e-03	3.93e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
21	ok	33	0.06	8.23e-03	4.33e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		13	0.06	0.02	3.24e-05	2,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		35	0.06	0.01	2.60e-05	2,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		32	0.06	8.08e-03	5.64e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
22	ok	32	0.06	8.33e-03	3.37e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		35	0.06	0.01	3.34e-05	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		16	0.06	7.98e-03	5.17e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		34	0.06	6.75e-03	4.11e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
23	ok	36	0.06	5.91e-03	2.18e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		37	0.06	6.01e-03	6.65e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		39	0.06	0.01	4.23e-05	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		14	0.06	0.01	8.90e-05	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
24	ok	38	0.06	7.07e-03	2.48e-05	10,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		20	0.06	3.32e-03	3.16e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		40	0.06	5.52e-03	2.75e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		37	0.06	6.18e-03	1.94e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)

Guscio	Stato	Nodo	x/d	verif.	ver. rid	Rif. cmb	Af pr-	Af pr+	Af sec-	Af sec+	Rete pr + Aggiuntivi	Rete sec + Aggiuntivi
25	ok	37	0.06	6.31e-03	2.71e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		40	0.06	5.39e-03	5.35e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		19	0.06	7.85e-03	4.16e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		39	0.06	0.01	6.81e-05	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
26	ok	41	0.06	0.04	3.49e-04	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		42	0.06	0.02	1.38e-04	12,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		44	0.06	0.01	2.05e-04	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		18	0.06	0.01	8.42e-05	12,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
27	ok	43	0.06	0.05	1.27e-04	1,12	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		21	0.06	0.02	1.40e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		45	0.06	0.02	1.15e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		42	0.06	0.03	3.15e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
28	ok	42	0.06	0.03	2.15e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		45	0.06	0.01	7.22e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		23	0.06	0.01	8.19e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		44	0.06	0.01	3.48e-05	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
29	ok	46	0.06	0.01	7.67e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		47	0.06	8.25e-03	5.23e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		33	0.06	7.71e-03	4.48e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		6	0.06	0.01	9.21e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
30	ok	29	0.06	6.75e-03	4.11e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		11	0.06	7.98e-03	5.17e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		48	0.06	0.01	3.34e-05	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		47	0.06	8.33e-03	3.37e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
31	ok	47	0.06	8.08e-03	5.64e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		48	0.06	0.01	2.60e-05	2,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		13	0.06	0.02	3.24e-05	2,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		33	0.06	8.23e-03	4.33e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
32	ok	30	0.06	5.39e-03	2.36e-05	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		49	0.06	6.31e-03	4.16e-05	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		51	0.06	0.01	4.56e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		11	0.06	7.57e-03	2.32e-05	1,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
33	ok	50	0.06	7.37e-03	2.80e-05	12,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		7	0.06	8.87e-03	3.24e-05	12,12	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		36	0.06	5.41e-03	2.56e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		49	0.06	6.18e-03	1.80e-05	12,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
34	ok	49	0.06	6.01e-03	2.50e-05	12,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		36	0.06	5.91e-03	6.05e-05	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		14	0.06	0.01	5.28e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		51	0.06	0.01	5.52e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
35	ok	48	0.06	0.02	1.34e-04	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		52	0.06	0.03	1.38e-04	2,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		53	0.06	0.05	1.27e-04	2,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		13	0.06	0.02	8.42e-05	2,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
36	ok	51	0.06	0.01	7.41e-05	9,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		14	0.06	0.01	2.17e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		54	0.06	0.04	1.27e-04	9,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		52	0.06	0.02	3.04e-04	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
37	ok	52	0.06	0.08	7.97e-05	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		54	0.06	0.11	1.24e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		5	0.06	0.27	9.28e-05	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		53	0.06	0.08	8.24e-05	12,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
38	ok	55	0.06	4.44e-04	1.18e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		56	0.06	3.70e-03	1.16e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		57	0.06	4.44e-04	7.77e-06	6,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		2	0.06	4.33e-04	7.04e-06	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
39	ok	34	0.06	6.61e-03	2.52e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		16	0.06	7.71e-03	2.79e-05	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		58	0.06	5.31e-03	3.45e-05	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		56	0.06	3.64e-03	2.01e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
40	ok	56	0.06	3.57e-03	1.12e-05	1,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		58	0.06	5.51e-03	1.38e-05	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		17	0.06	2.99e-03	1.29e-05	11,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		57	0.06	5.04e-04	1.15e-05	10,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
41	ok	35	0.06	0.01	3.22e-05	2,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		59	0.06	0.03	1.27e-04	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		60	0.06	0.01	8.71e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		16	0.06	0.01	3.85e-05	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
42	ok	53	0.06	0.08	8.24e-05	11,10	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		5	0.06	0.27	9.28e-05	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		41	0.06	0.11	1.24e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		59	0.06	0.08	7.97e-05	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
43	ok	59	0.06	0.02	3.04e-04	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		41	0.06	0.04	1.27e-04	10,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		18	0.06	0.01	2.17e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		60	0.06	0.01	7.41e-05	10,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
44	ok	58	0.06	5.52e-03	1.80e-05	11,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)

Guscio	Stato	Nodo	x/d	verif.	ver. rid	Rif. cmb	Af pr-	Af pr+	Af sec-	Af sec+	Rete pr + Aggiuntivi	Rete sec + Aggiuntivi
		61	0.06	6.18e-03	1.89e-05	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		62	0.06	7.07e-03	2.48e-05	11,11	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		17	0.06	3.32e-03	1.56e-05	11,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
45	ok	60	0.06	0.01	5.52e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		18	0.06	0.01	5.28e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		63	0.06	5.91e-03	6.05e-05	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		61	0.06	6.01e-03	2.50e-05	11,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
46	ok	61	0.06	6.18e-03	1.80e-05	11,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		63	0.06	5.41e-03	2.56e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		8	0.06	8.87e-03	3.24e-05	11,11	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		62	0.06	7.37e-03	2.80e-05	11,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
47	ok	54	0.06	0.10	2.02e-04	2,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		64	0.06	0.08	1.87e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		43	0.06	0.08	1.73e-04	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		5	0.06	0.28	2.11e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
48	ok	39	0.06	0.01	3.48e-05	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		19	0.06	0.01	8.19e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		65	0.06	0.01	7.22e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		64	0.06	0.03	2.15e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
49	ok	64	0.06	0.03	3.15e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		65	0.06	0.02	1.15e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		21	0.06	0.02	1.40e-04	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		43	0.06	0.05	1.27e-04	1,11	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
50	ok	40	0.06	5.31e-03	3.17e-05	10,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		66	0.06	3.13e-03	3.68e-05	6,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		68	0.06	5.31e-03	3.24e-05	6,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		19	0.06	3.31e-03	3.71e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
51	ok	67	0.06	5.49e-04	1.95e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		3	0.06	4.66e-04	1.49e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		69	0.06	4.54e-04	1.50e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		66	0.06	3.18e-03	4.54e-06	6,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
52	ok	66	0.06	3.11e-03	2.09e-05	6,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		69	0.06	6.39e-04	1.64e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		22	0.06	2.99e-03	1.29e-05	6,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		68	0.06	5.51e-03	1.46e-05	6,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
53	ok	65	0.06	0.02	7.19e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		70	0.06	6.01e-03	5.39e-05	6,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		71	0.06	5.91e-03	4.70e-05	6,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		21	0.06	0.02	6.84e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
54	ok	68	0.06	5.52e-03	3.34e-05	6,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		22	0.06	3.32e-03	1.56e-05	6,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		72	0.06	7.07e-03	2.48e-05	6,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		70	0.06	6.18e-03	2.12e-05	6,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
55	ok	70	0.06	6.18e-03	3.26e-05	6,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		72	0.06	7.37e-03	2.80e-05	6,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		9	0.06	9.33e-03	3.24e-05	2,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		71	0.06	5.41e-03	2.38e-05	5,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
56	ok	63	0.06	5.41e-03	1.88e-05	11,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		73	0.06	6.18e-03	2.78e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		74	0.06	7.37e-03	2.80e-05	9,11	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		8	0.06	8.87e-03	3.24e-05	9,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
57	ok	44	0.06	0.01	6.81e-05	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		23	0.06	7.85e-03	4.16e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		75	0.06	5.39e-03	5.35e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		73	0.06	6.31e-03	2.71e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
58	ok	73	0.06	6.18e-03	1.94e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		75	0.06	5.52e-03	2.75e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		24	0.06	3.32e-03	3.16e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		74	0.06	7.07e-03	2.48e-05	9,9	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
59	ok	45	0.06	0.01	7.23e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		76	0.06	6.31e-03	3.83e-05	5,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		77	0.06	5.39e-03	4.89e-05	5,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		23	0.06	8.19e-03	5.92e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
60	ok	71	0.06	5.41e-03	2.38e-05	6,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		9	0.06	9.33e-03	3.24e-05	2,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		78	0.06	7.37e-03	2.80e-05	5,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		76	0.06	6.18e-03	3.26e-05	5,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
61	ok	76	0.06	6.18e-03	2.12e-05	5,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		78	0.06	7.07e-03	2.48e-05	5,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		25	0.06	3.32e-03	1.56e-05	5,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		77	0.06	5.52e-03	3.34e-05	5,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
62	ok	75	0.06	5.51e-03	1.44e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		79	0.06	3.11e-03	2.02e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		80	0.06	5.04e-04	3.26e-05	12,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		24	0.06	2.99e-03	1.40e-05	9,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
63	ok	77	0.06	5.51e-03	1.46e-05	5,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		25	0.06	2.99e-03	1.29e-05	5,6	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)

Guscio	Stato	Nodo	x/d	verif.	ver. rid	Rif. cmb	Af pr-	Af pr+	Af sec-	Af sec+	Rete pr + Aggiuntivi	Rete sec + Aggiuntivi
		81	0.06	6.39e-04	1.64e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		79	0.06	3.11e-03	2.09e-05	5,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
64	ok	79	0.06	3.18e-03	4.54e-06	5,5	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		81	0.06	4.54e-04	1.50e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		4	0.06	4.66e-04	1.49e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
		80	0.06	5.49e-04	1.95e-05	1,1	6.2	0.0	6.2	0.0	14/25+(14/0 i 14/0 s)	14/25+(14/0 i 14/0 s)
Guscio			x/d	verif.	ver. rid		Af pr-	Af pr+	Af sec-	Af sec+		
			0.06	0.28	3.49e-04		6.16	0.0	6.16	0.0		

STATI LIMITE D' ESERCIZIO

LEGENDA TABELLA STATI LIMITE D' ESERCIZIO

In tabella vengono riportati i valori di interesse per il controllo degli stati limite d'esercizio.

In particolare vengono riportati, in relazione al tipo di elemento strutturale, i risultati relativi alle tre categorie di combinazione considerate:

- Combinazioni rare
- Combinazioni frequenti
- Combinazioni quasi permanenti.

I valori di interesse sono i seguenti:

rRfck	rapporto tra la massima compressione nel calcestruzzo e la tensione fck in combinazioni rare [normalizzato a 1]
rRfyk	rapporto tra la massima tensione nell'acciaio e la tensione fyk in combinazioni rare [normalizzato a 1]
rPfck	rapporto tra la massima compressione nel calcestruzzo e la tensione fck in combinazioni quasi permanenti [normalizzato a 1]
wR	apertura caratteristica delle fessure in combinazioni rare [mm]
wF	apertura caratteristica delle fessure in combinazioni frequenti [mm]
wP	apertura caratteristica delle fessure in combinazioni quasi permanenti [mm]
dR	massima deformazione in combinazioni rare
dF	massima deformazione in combinazioni frequenti
dP	massima deformazione in combinazioni quasi permanenti

Per ognuno dei nove valori soprariportati viene indicata (Rif.cmb) la combinazione in cui si è verificato.

In relazione al tipo di elemento strutturale i valori sono selezionati nel modo seguente:

pilastri	rRfck	rRfyk	rPfck	per sezioni significative
travi	rRfck wR dR	rRfyk wF dF	rPfck wP dP	per sezioni significative per sezioni significative massimi in campata
setti e gusci	rRfck wR	rRfyk wF	rPfck wP	massimi nei nodi dell'elemento massimi nei nodi dell'elemento

Si precisa che i valori di massima deformazione per travi sono riferiti al piano verticale (piano locale 1-2 con momenti flettenti 3-3).

Guscio	rRfck	rRfyk	rPfck	Rif. cmb	wR	wF	wP	Rif. cmb
					mm	mm	mm	
1	9.35e-04	2.67e-03	2.04e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
2	3.06e-03	7.96e-03	7.98e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
3	7.70e-04	2.18e-03	7.98e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
4	0.07	0.21	4.17e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
5	2.31e-03	5.97e-03	6.89e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
6	1.28e-03	3.88e-03	6.89e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
7	7.27e-03	0.02	1.42e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
8	1.71e-03	4.71e-03	4.50e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
9	0.01	0.04	1.87e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
10	2.36e-03	7.87e-03	9.51e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
11	6.80e-03	0.02	1.87e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
12	8.42e-04	2.34e-03	4.50e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
13	3.57e-03	9.86e-03	9.51e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
14	2.10e-03	5.88e-03	1.12e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
15	4.53e-03	0.01	1.12e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
16	2.02e-03	5.60e-03	6.66e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
17	1.71e-03	4.71e-03	4.50e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
18	1.24e-03	3.56e-03	4.50e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
19	2.05e-03	6.66e-03	6.66e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
20	2.31e-03	5.97e-03	6.89e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
21	4.45e-03	0.01	1.12e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
22	3.57e-03	0.01	9.51e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
23	2.10e-03	5.88e-03	1.12e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
24	8.08e-04	2.17e-03	6.89e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
25	2.48e-03	6.64e-03	9.51e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
26	6.80e-03	0.02	1.87e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
27	0.01	0.04	1.87e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
28	7.57e-03	0.02	1.42e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0

Guscio	rRfck	rRfyk	rPfck	Rif. cmb	wR	wF	wP	Rif. cmb
29	3.06e-03	7.96e-03	7.98e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
30	3.57e-03	0.01	9.51e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
31	4.45e-03	0.01	1.12e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
32	2.36e-03	7.87e-03	9.51e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
33	1.10e-03	3.38e-03	7.98e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
34	1.87e-03	6.03e-03	1.12e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
35	0.01	0.04	1.87e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
36	6.66e-03	0.03	1.87e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
37	0.07	0.21	4.17e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
38	9.35e-04	2.67e-03	2.04e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
39	2.05e-03	6.66e-03	6.66e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
40	1.24e-03	3.56e-03	4.50e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
41	7.27e-03	0.02	1.42e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
42	0.07	0.21	4.17e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
43	6.66e-03	0.03	1.87e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
44	1.28e-03	3.88e-03	6.89e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
45	1.87e-03	6.03e-03	1.12e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
46	1.10e-03	3.38e-03	7.98e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
47	0.07	0.21	4.17e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
48	7.57e-03	0.02	1.42e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
49	0.01	0.04	1.87e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
50	2.02e-03	5.60e-03	6.66e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
51	6.93e-04	2.22e-03	2.04e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
52	1.26e-03	4.21e-03	4.50e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
53	4.53e-03	0.01	1.12e-03	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
54	1.80e-03	6.47e-03	6.89e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
55	2.46e-03	8.74e-03	7.98e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
56	7.70e-04	2.18e-03	7.98e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
57	2.48e-03	6.64e-03	9.51e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
58	8.08e-04	2.17e-03	6.89e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
59	3.57e-03	9.86e-03	9.51e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
60	2.46e-03	8.74e-03	7.98e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
61	1.80e-03	6.47e-03	6.89e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
62	8.42e-04	2.34e-03	4.50e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
63	1.26e-03	4.21e-03	4.50e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
64	6.93e-04	2.22e-03	2.04e-04	4,4,3	0.0	0.0	0.0	0,0,0
Guscio	rRfck	rRfyk	rPfck		wR	wF	wP	
	0.07	0.21	4.17e-03		0.0	0.0	0.0	