



● PARTICOLARE PRESE A MURO TIPICHE

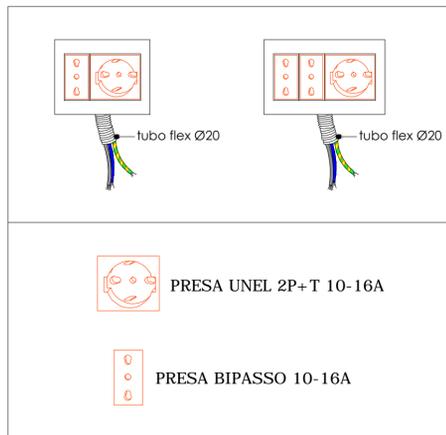

● IMPIANTO ELETTRICO

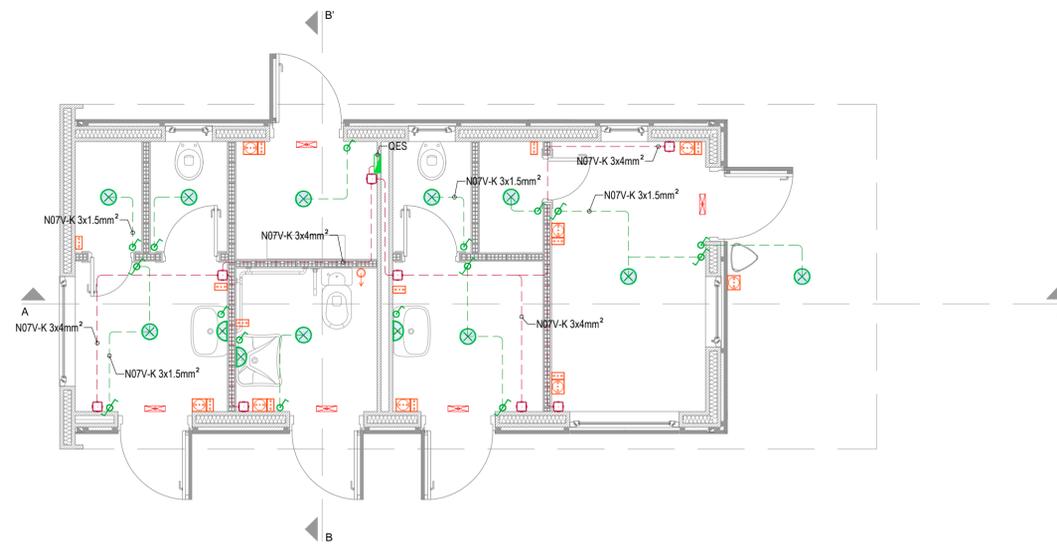

● LEGENDA



● ISOLAMENTO TUBAZIONI

A seconda del materiale dei tubi e dell'applicazione, l'isolamento, la posa e il fissaggio delle tubazioni sulla base delle normative tecniche è necessario per le seguenti motivazioni:

- protezione contro la formazione di condensa
- prevenzione da corrosione esterna
- protezione della qualità dell'acqua sanitaria
- limitazione delle perdite di calore
- prevenzione del rumore dovuto all'elongazione
- protezione dalla propagazione di picchi di pressione sulla struttura
- nessuna propagazione dei rumori di flusso

Isolamento delle tubazioni di acqua sanitaria (fredda)

Le tubazioni dell'acqua sanitaria (fredda) devono essere isolate per essere protette dal riscaldamento e dalla formazione di condensa.

La disposizione delle tubazioni deve essere scelta in modo tale che sussista una distanza sufficiente dalle fonti di calore, come le tubazioni calde, i camini e gli impianti di riscaldamento. Se ciò non è possibile, le tubazioni dell'acqua fredda devono essere isolate in modo tale che la qualità dell'acqua sanitaria non sia compromessa dal riscaldamento.

Condizioni di montaggio	Spessore dello strato isolante con $\lambda=0,040 \text{ W/(mK)}$
Tubazioni a vista, locale riscaldato	9
Tubazioni a vista, locale non riscaldato	4
Tubazioni nel cavedio, senza tubazioni del caldo	4
Tubazioni nel cavedio, accanto alle tubazioni del caldo	13
Tubazioni sottotraccia colonne montanti	4
Tubazioni nell'intercapedine della parete, accanto alle tubazioni del caldo	13
Tubazione sulla soletta in calcestruzzo	4

Isolamento delle tubazioni di acqua sanitaria (calda)

Secondo la Legge 10/91 ed il D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 (Regolamento sul risparmio energetico), per ridurre al minimo la dispersione di calore delle tubazioni di acqua calda si devono applicare i valori indicati nella tabella seguente.


Conducibilità Termica utile dell'isolante (W/m°C)	Tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93					
	Diametro esterno della tubazione (mm)					
	< 20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	> 100
0,030	13	19	26	33	37	40
0,032	14	21	29	36	40	44
0,034	15	23	31	39	44	48
0,036	17	25	34	43	47	52
0,038	18	28	37	46	51	56
0,040	20	30	40	50	55	60
0,042	22	32	43	54	59	64
0,044	24	35	46	58	63	69
0,046	26	38	50	62	68	74
0,048	28	41	54	66	72	79
0,050	30	42	56	71	77	84

Per valori di conducibilità termica differenti da quelli sopra indicati, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella stessa.


I montanti verticali della tubazione devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato, ed i relativi spessori minimi di isolamento che risultano dalla tabella vanno moltiplicati per 0,5.

Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati, gli spessori di cui alla tabella vanno moltiplicati per 0,3.


● IMPIANTO IDRICO SANITARIO

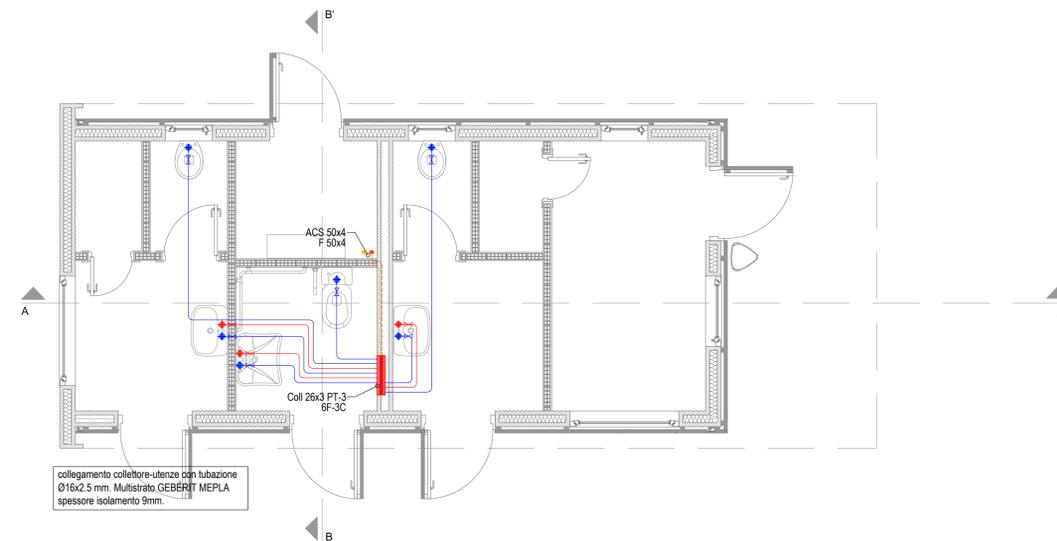

● PARTICOLARE TIPICO ALLACCI SCARICHI

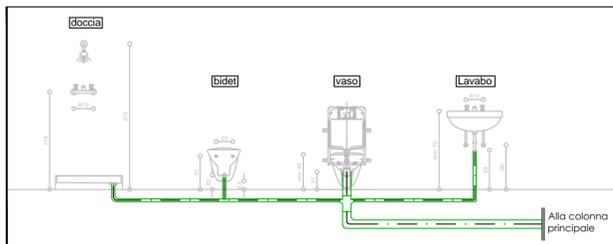

● IMPIANTO SCARICO ACQUE NERE

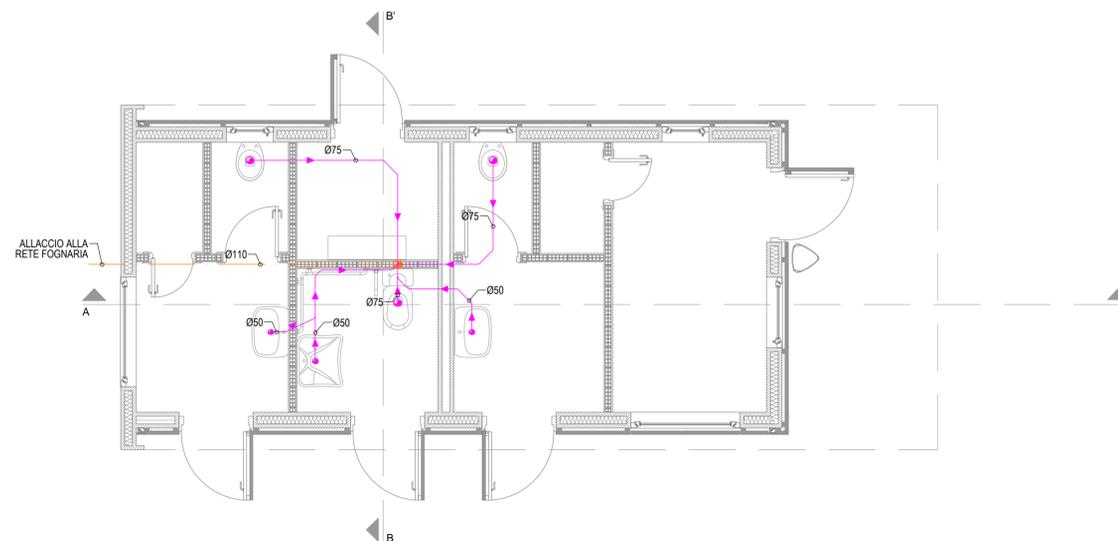

● PIANTA CHIAVE



REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.
CUP D91B1300049002 - CIG 63262781C2



"La macchina pareva vivere d'armonia propria, avere un'aria ed un'effigie di corpo d'anima"
Gabriele d'Annunzio

PROGETTO ESECUTIVO

COD.	DESCRIZIONE	SCALA	DATA	REV.
L.3.b	PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO E TECNOLOGICO EDIFICIO SERVIZI SAN VITO, LA FOCE, FOSSACESIA, TORINO DI SANGRO E VASTO	1:50	APRILE 2017	

PROGETTISTI INCARICATI:	IMPRESE CONCORRENTI:
arch. Bandini Paolo (Mandatario) ing. Farina Luigi ing. Pietromartire Lorenzo geol. Cavallucci Silvio ing. Tucci Alessandro-GEINA S.r.l. geom. D'ambrosio Orazio arch. Zavarella Antonio ing. Galano Alessandro	CO.GE.PRI. S.r.l. (Mandatario) DI PERSIO COSTRUZIONI S.r.l. TENAGLIA S.r.l. STRADE E AMBIENTE S.r.l. EUROIMPIANTI S.r.l.

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini